

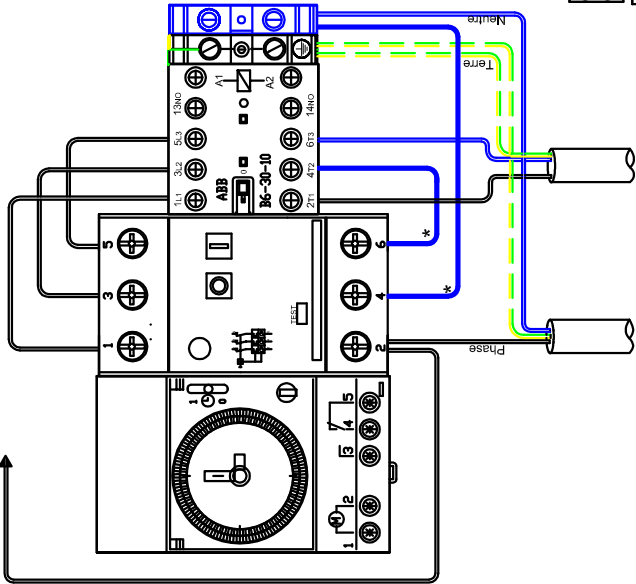


Vers Interrupteur projecteur


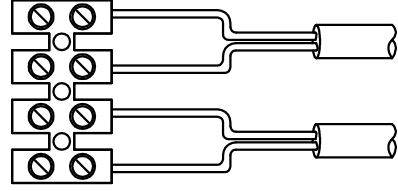


Alimentation 230V (Ph - N - T)
 Power supply 230V
 Versorgung 230V
 Alimentación 230V
 Alimentação 230V
 Alimentazione 230V

Pompe Filtration Mono
 Output for filtering pump
 Ausgang für Filterungspumpe
 Salida bomba
 Saída bomba
 Uscita pompa di filtrazione




1 x 50W/12V - PA305
 1 x 100W/12V - PA310
 1 x 300W/12V - PA330
 2 x 300W/12V - PA370




* 2 fils bleus présents dans le coffret.

Vers Interrupteur projecteur


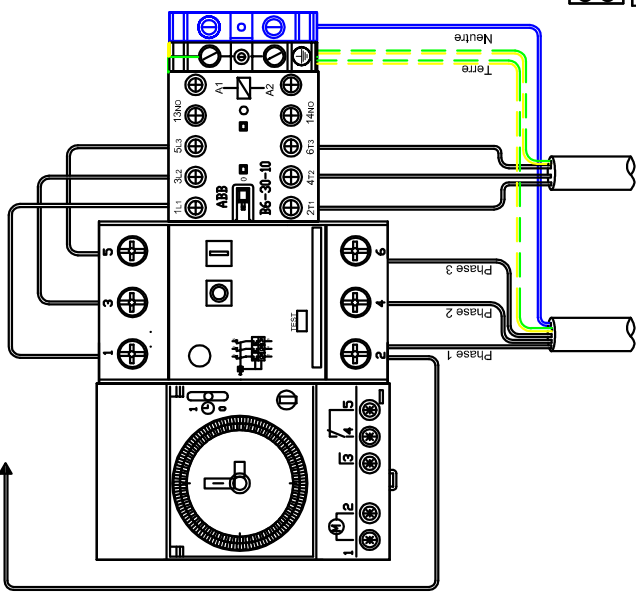


Alimentation 400V + N (3 Ph - N - T)
 Power supply 400V + N
 Versorgung 400V + N
 Alimentación 400V + N
 Alimentação 400V + N
 Alimentazione 400V + N

Pompe Filtration Tri
 Output for filtering pump 3~
 Ausgang für Filterungspumpe 3~
 Salida bomba 3~
 Saída bomba 3~
 Uscita pompa di filtrazione 3~



1 x 50W/12V - PA305
 1 x 100W/12V - PA310
 1 x 300W/12V - PA330
 2 x 300W/12V - PA370



| | | |
|--|--|--|
| <p>Utilisation des bornes Options :</p> <p>Bornes C-D : Permettent une mise en marche forcée de la pompe de filtration, (hors gel, niveau très haut bac tampon ...)</p> <p>Benutzung der Klemmen :</p> <p>Klemmen C und D: Zwangsstop der Pumpe, wenn die Brücke zwischen C und D ab ist (Frostschutz, zu hohes Niveau im Behälter, automatisches Ventil...)</p> <p>Utilización de los terminales :</p> <p>Terminales C y D: cuando se retira el puente C-D, posibilidad de prohibir la bomba (protección contra la helada, alto nivel de agua en el recipiente...)</p> | <p>OPTION TELEO 1 Retirer le fil sur les bornes (Ph et L) Brancher le contact TELEO aux bornes (Ph et L) Alimentation TELEO 1 aux bornes (Ph et N)</p> <p>OPTION TELEO 1 Das Kabel von den Klemmen pH and L entfernen Den Teleo-Eingang an die Klemmen Ph und L anschliessen Die Teleo-Stromversorgung an die Klemmen Ph und N anschliessen</p> <p>OPTION TELEO 1 Quitar el alambre de los terminales Ph y L Conectar el contacto del Teleo a los terminales Ph y L Conectar la alimentación del teleo a los terminales Ph y N</p> | <p>Terminals use :</p> <p>A-B : Terminals : Enable to force the filtering pump (ant frost device, high level in buffer tank...)</p> <p>Utilizzo dei terminali :</p> <p>terminali A e B: permettono una marcia forzata della pompa di filtrazione (protezione contro il gelo, livello molto alto nella vasca...)</p> <p>Utilização dos terminais :</p> <p>Terminais A y B: permitem um degraú forçado da bomba de filtração (proteção contra o gelo, nível muito elevada barca...)</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|---|
| <p>OPTION TELEO 1 Borne C-D : Lorsque le pont C-D est enlevé, possibilité d'interdit pompe.</p> | <p>OPTION TELEO 1 Retirer le fil sur les bornes (Ph et L) Brancher le contact TELEO aux bornes (Ph et L) Alimentation TELEO 1 aux bornes (Ph et N)</p> | <p>Terminals use :</p> <p>C-D : Terminals: when the bridge between C and D is removed, possibility to stop the pump (low level in buffer tank, automatic valve...)</p> |
|---|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| <p>OPTION TELEO 1 Borne C-D : Lorsque le pont C-D est enlevé, possibilité d'interdit pompe.</p> | <p>OPTION TELEO 1 Retirer le fil sur les bornes (Ph et L) Brancher le contact TELEO aux bornes (Ph et L) Alimentation TELEO 1 aux bornes (Ph et N)</p> | <p>Terminals use :</p> <p>C-D : Terminals: when the bridge between C and D is removed, possibility to stop the pump (low level in buffer tank, automatic valve...)</p> |
|---|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| <p>OPTION TELEO 1 Borne C-D : Lorsque le pont C-D est enlevé, possibilité d'interdit pompe.</p> | <p>OPTION TELEO 1 Retirer le fil sur les bornes (Ph et L) Brancher le contact TELEO aux bornes (Ph et L) Alimentation TELEO 1 aux bornes (Ph et N)</p> | <p>Terminals use :</p> <p>C-D : Terminals: when the bridge between C and D is removed, possibility to stop the pump (low level in buffer tank, automatic valve...)</p> |
|---|--|---|